


Verbindungsleitung Nudow-Saarmund/Philippsthal

Möglichkeiten zur Netzoptimierung und -erweiterung sowie Erhöhung der Versorgungssicherheit


Variante 0 – Ist-Zustand



Verbindungsleitung Nudow-Saarmund/Philippsthal

Möglichkeiten zur Netzoptimierung und -erweiterung sowie Erhöhung der Versorgungssicherheit


Variante 1 – TWL PEHD DN 150 zwischen Nudow und Stöckerhaus

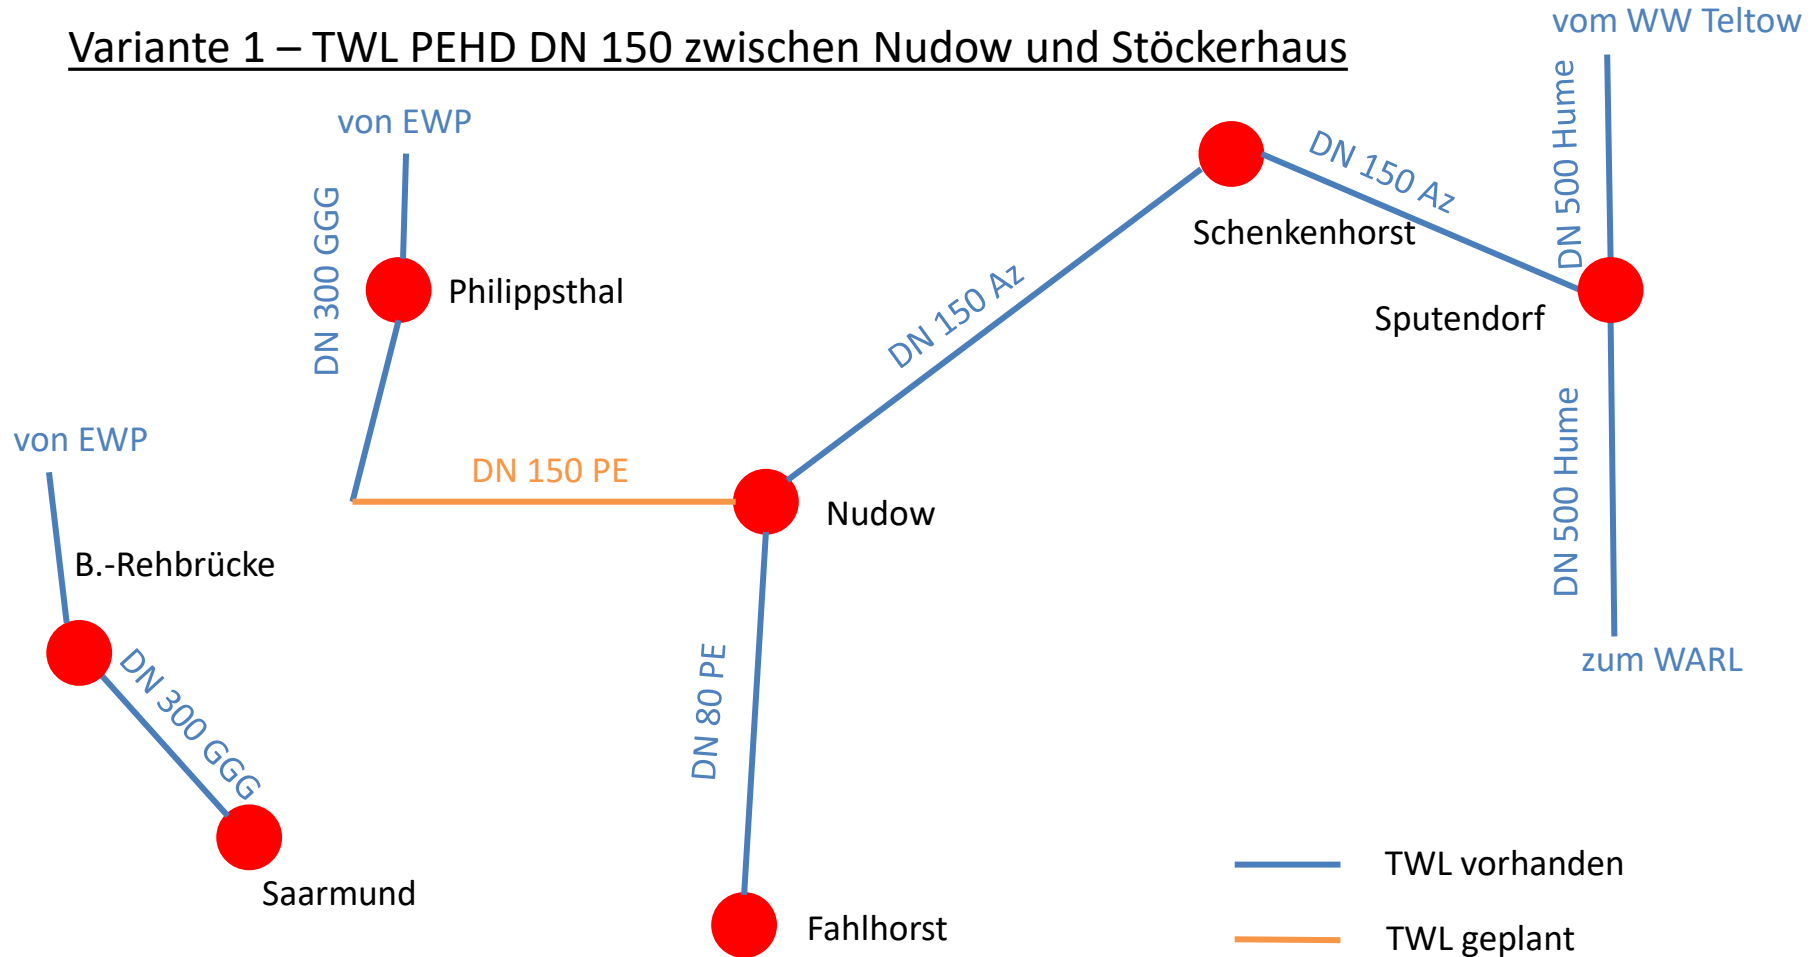

Verbindungsleitung Nudow-Saarmund/Philippsthal

Möglichkeiten zur Netzoptimierung und -erweiterung sowie Erhöhung der Versorgungssicherheit


Variante 2 – TWL DN 300 oder größer zwischen Nudow und Stöckerhaus

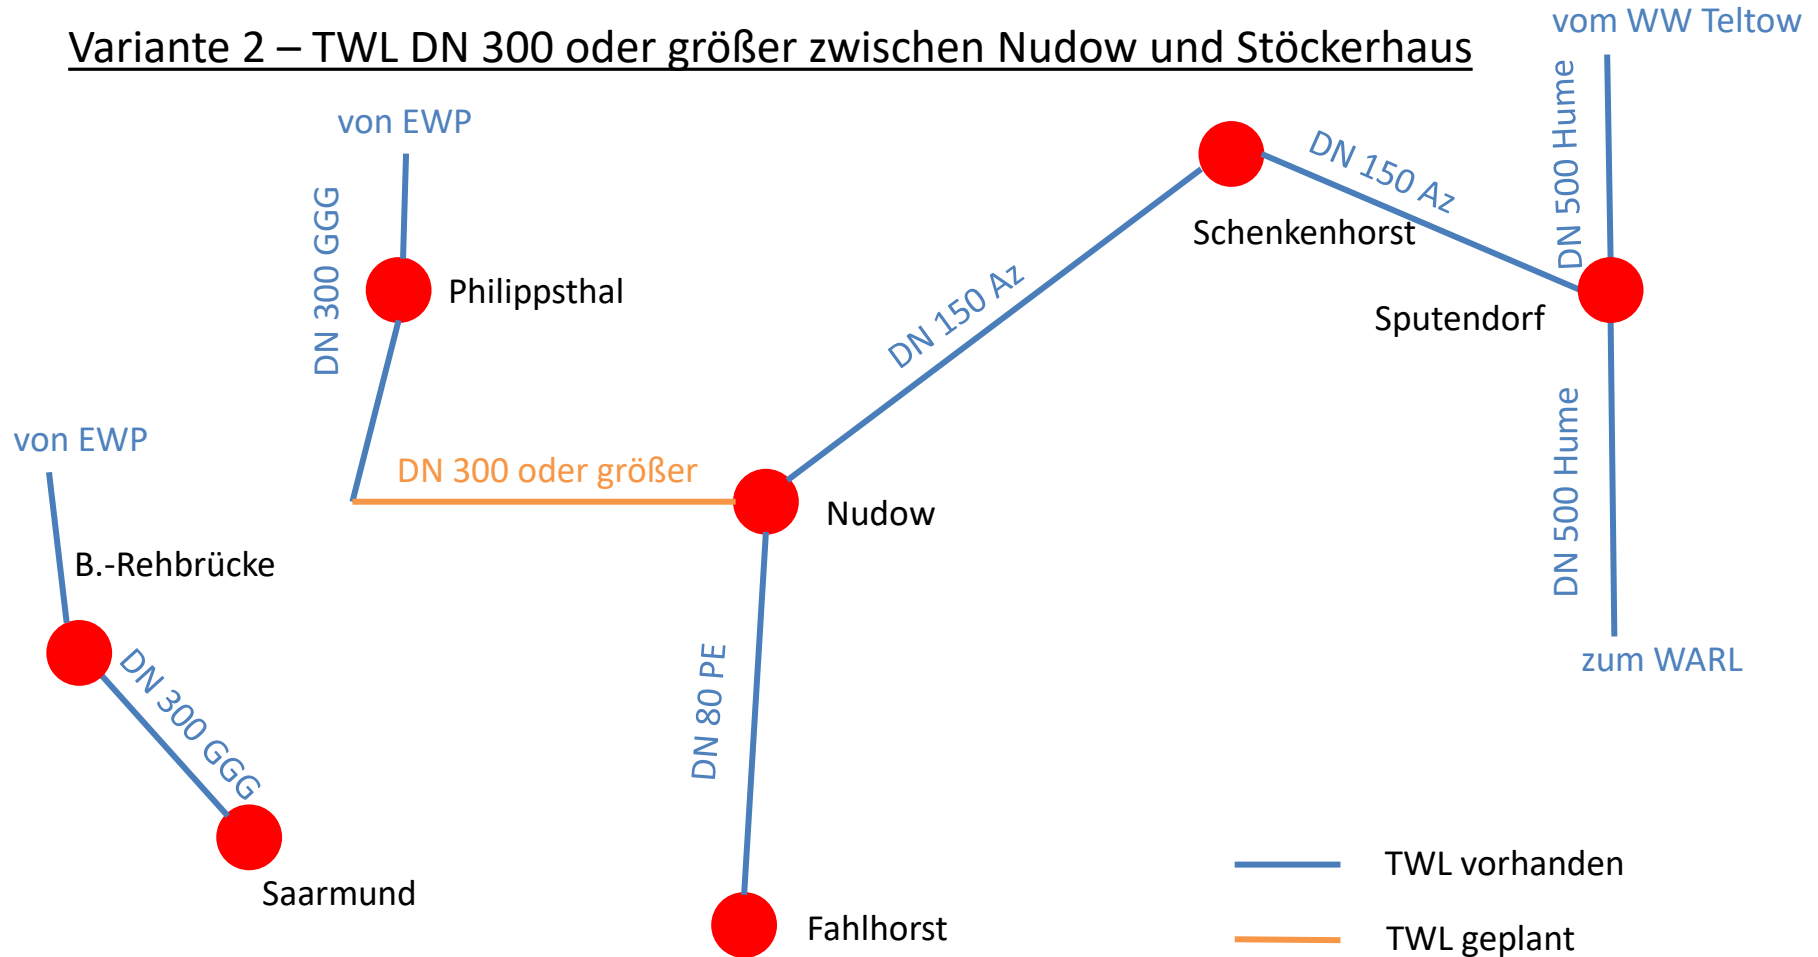

Verbindungsleitung Nudow-Saarmund/Philippsthal

Möglichkeiten zur Netzoptimierung und -erweiterung sowie Erhöhung der Versorgungssicherheit

Variante 3 – Erneuerung TWL DN 150 Az/St von Sputendorf bis Nudow

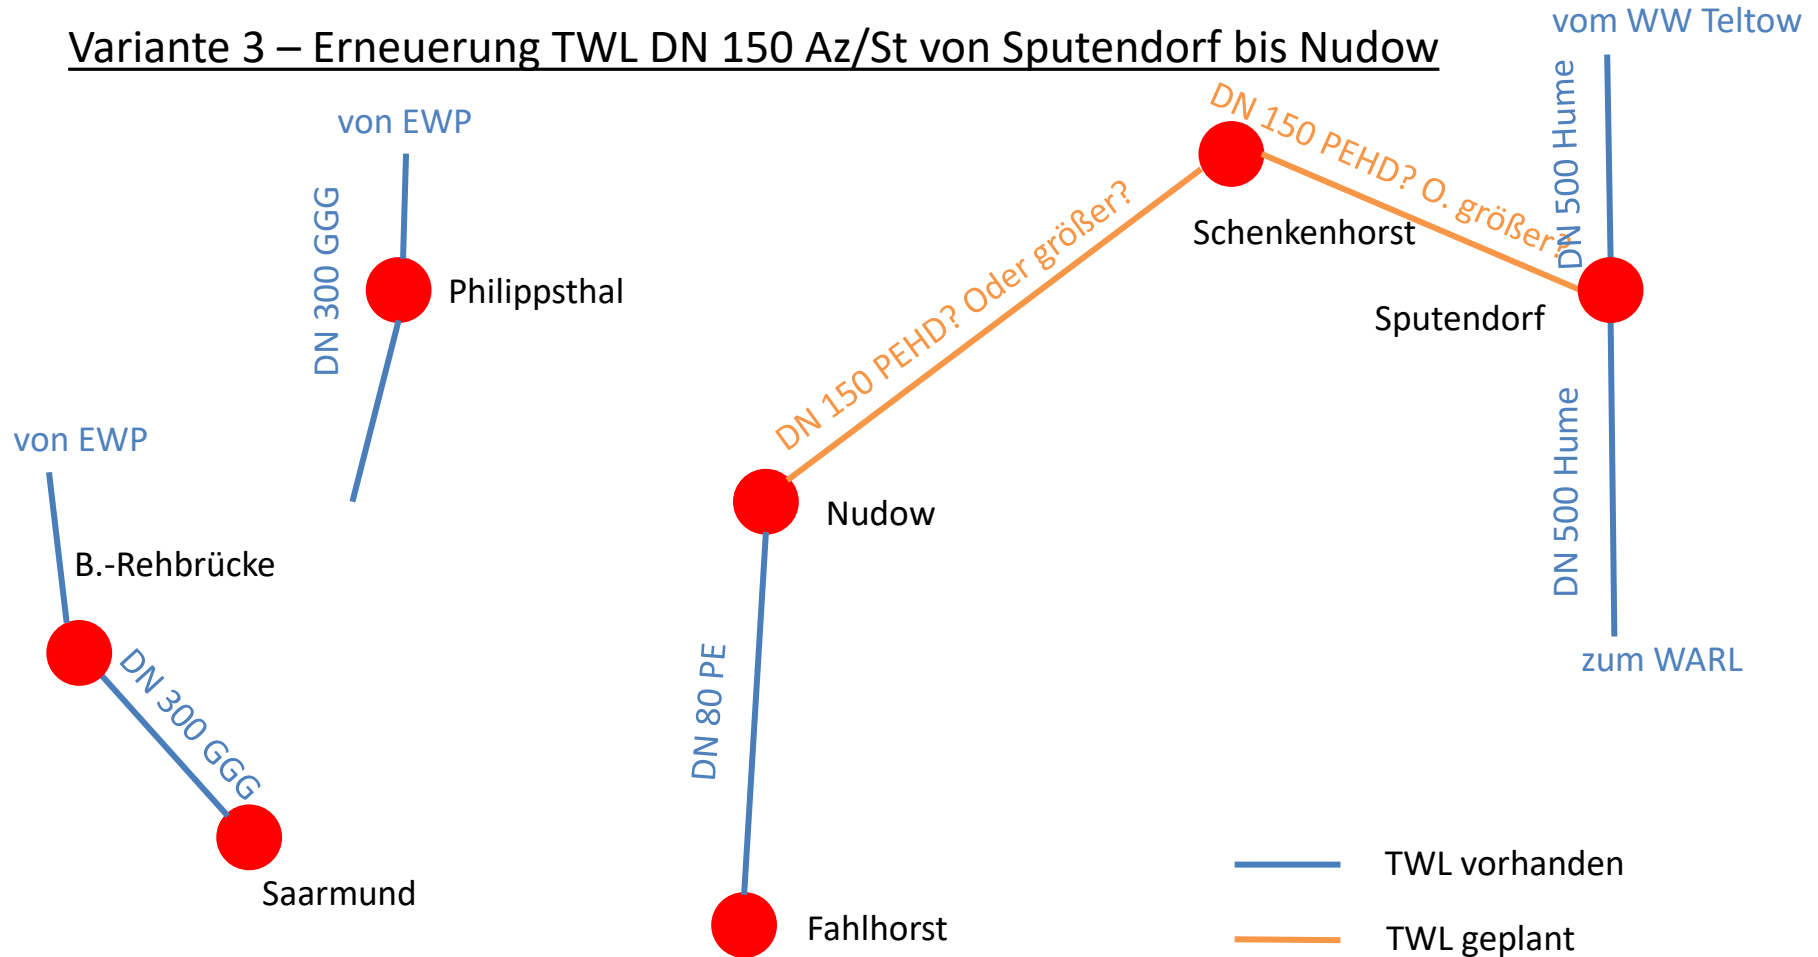

Verbindungsleitung Nudow-Saarmund/Philippsthal

Möglichkeiten zur Netzoptimierung und -erweiterung sowie Erhöhung der Versorgungssicherheit

Variante 4 – TWL DN 300 oder größer zwischen Sputendorf und Saarmund

